


# UNIGEN Plus \_ Fugitif

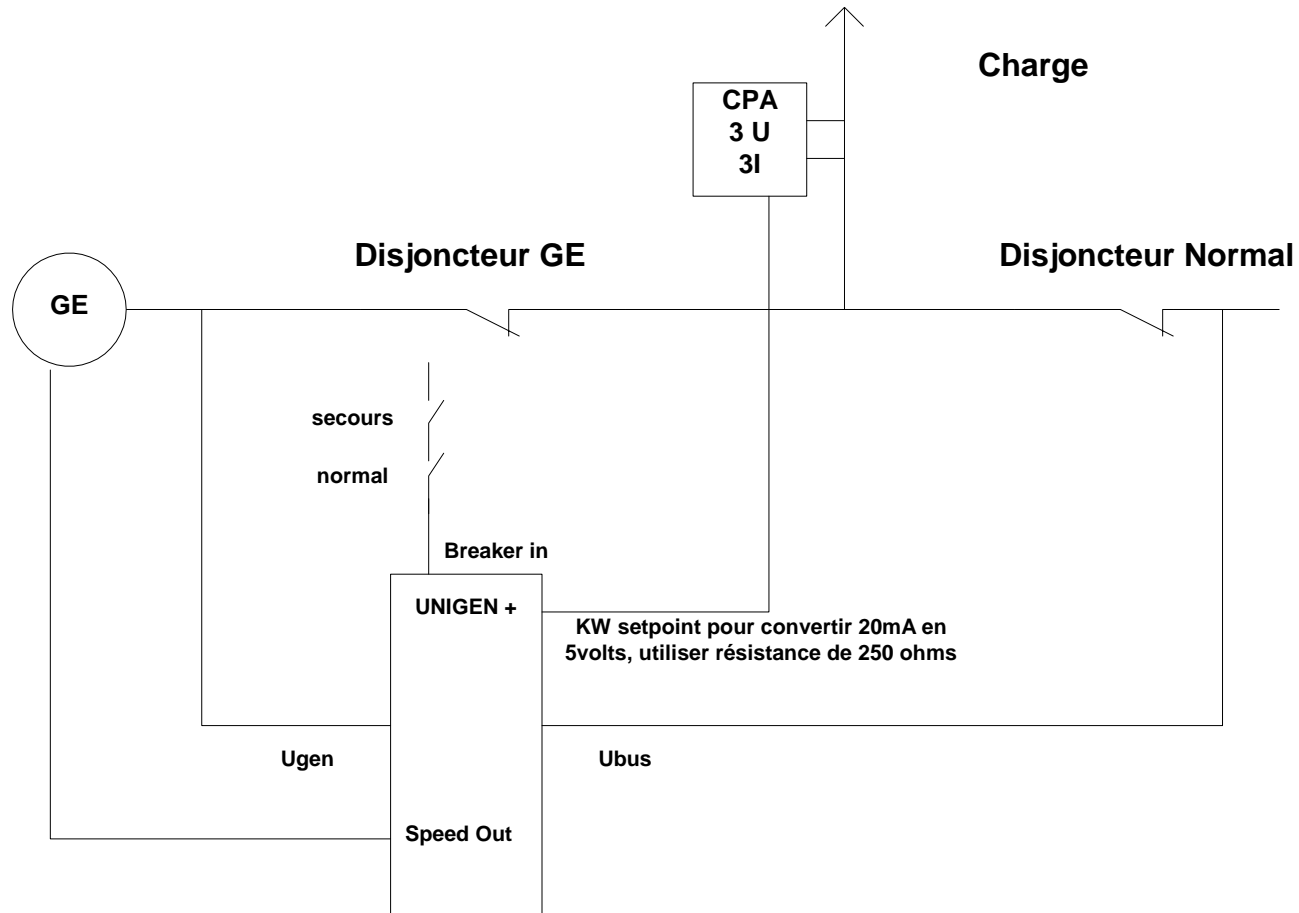

## 1er Cas : UNIGEN + avec CPA (+/- 20mA) côté charge


**Aller** : La puissance de la charge consigne l'UNIGEN + en command mode qd couplé réseau  
Ouvrir disjoncteur réseau après 10 secondes (rampes à 8 secondes)

**Retour** : après fermeture disjoncteur (N + S)

Faire temporisation de 500 ms puis fermer unload

**Inconvénient** : peu de chance de pouvoir récupérer la puissance côté charge car souvent pleins de départs

# UNIGEN Plus \_ Fugitif

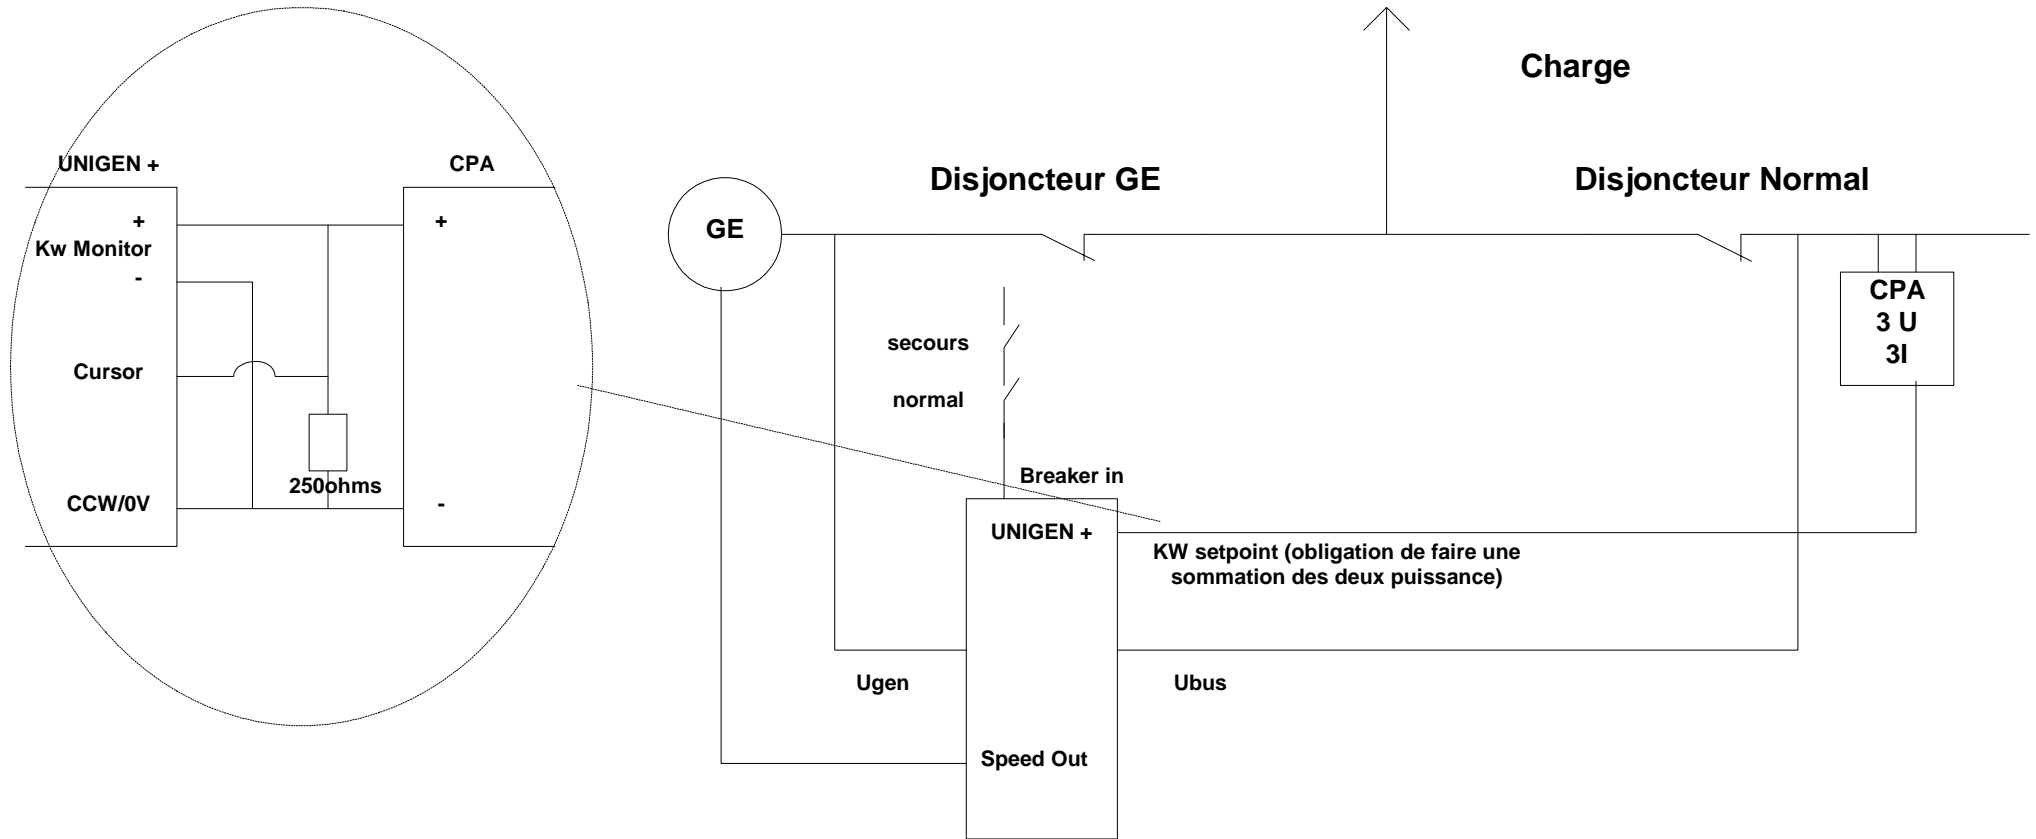


## 2ème Cas : UNIGEN + avec CPA (+/- 20mA) côté réseau

**Aller** : La puissance (GE + réseau) consigne l'UNIGEN + en command mode qd couplé réseau  
Ouvrir disjoncteur réseau après 10 secondes (rampes à 8 secondes)

**Retour** : après fermeture disjoncteur (N + S)  
Faire temporisation de 500 ms puis fermer unload

# UNIGEN Plus \_ Fugitif

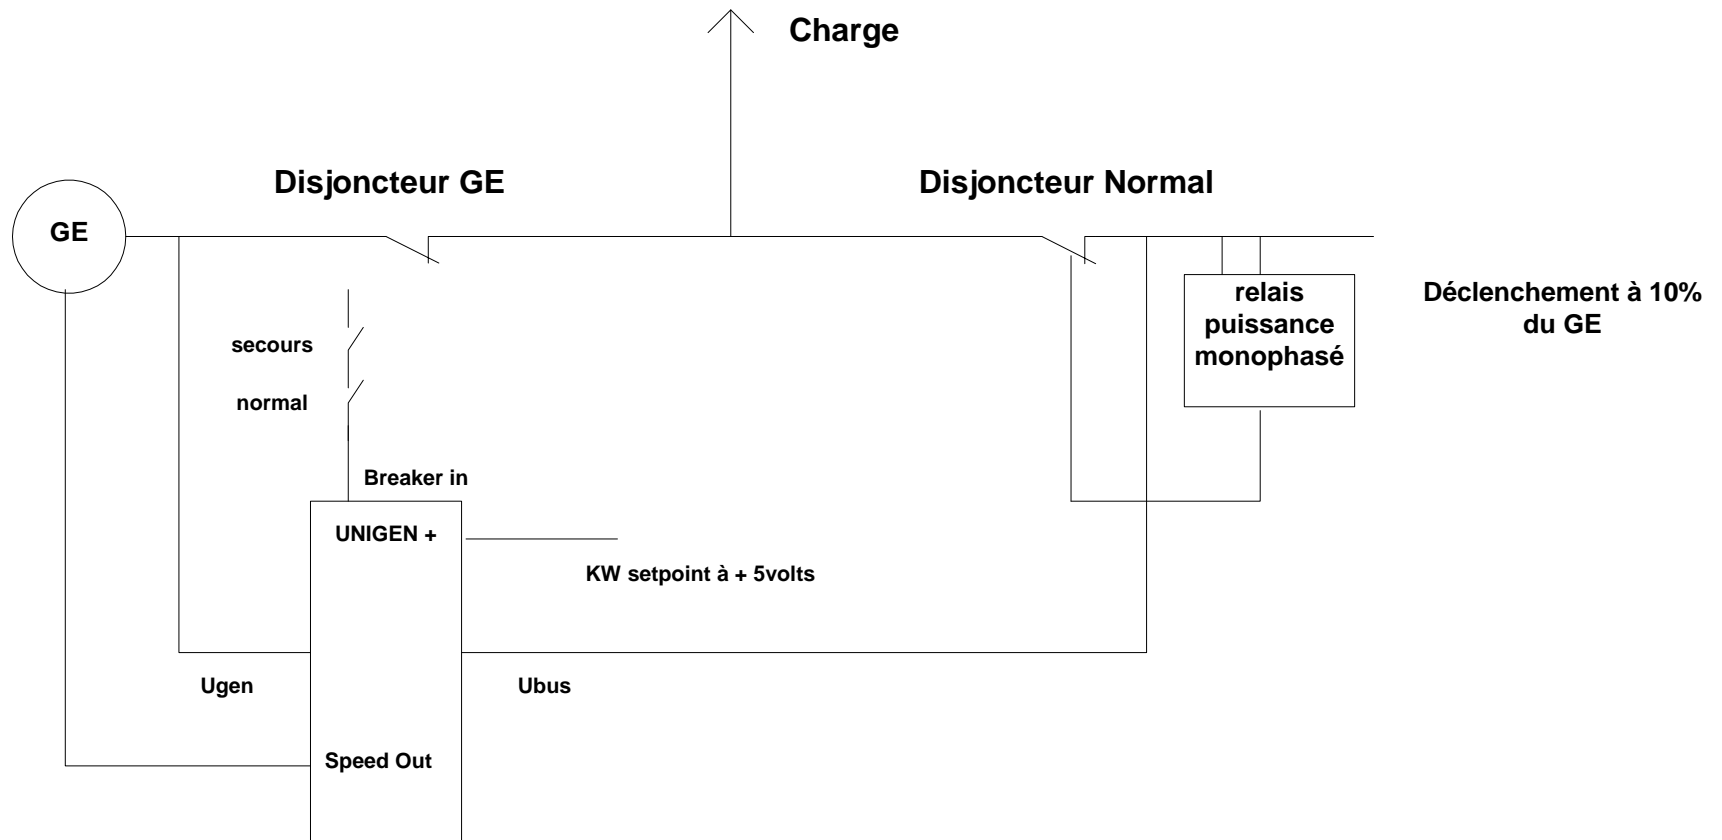

**3ème Cas** : UNIGEN + avec relais de puissance monophasé pour ouvrir disjoncteur réseau

**Aller** : Consigne maximum sur l'UNIGEN + en command mode qd couplé réseau  
Ouvrir disjoncteur réseau après 10 secondes (rampes à 15 secondes)

**Retour** : après fermeture disjoncteur (N + S)  
Faire temporisation de 500 ms puis fermer unload